

Новый отчет



Фирма

ООО "РТС"

Нефтезаводская 41

Телефон: 89043200702

Прибор

testo 875-1

Серийный 2282493
№:

Заказчик

Место измерения:

Заказ

Новый отчет


Файл: IR_01286.BMT

Дата: 04.04.2018

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 4294967295

Время: 16:48:33

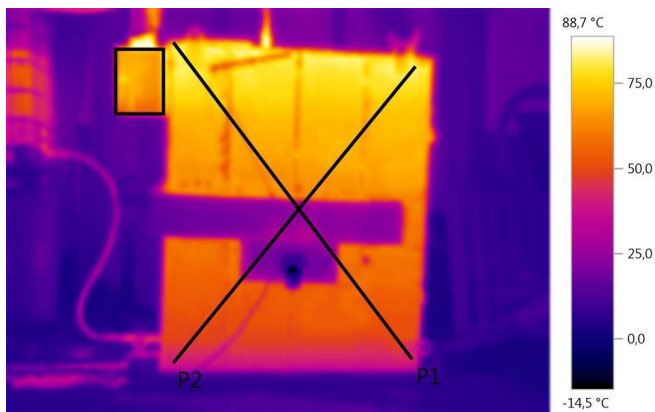


Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,93

Отраж. темп. [°C]: 0,0

Гистограмма:

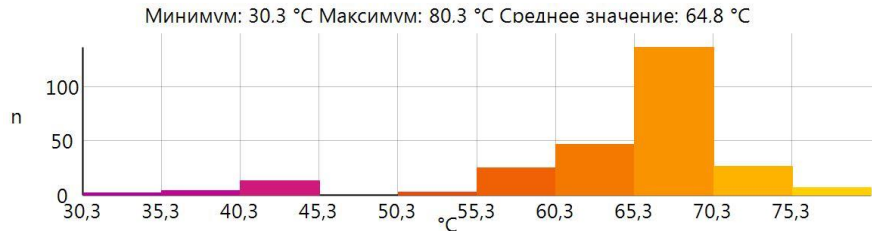

Линия профиля:

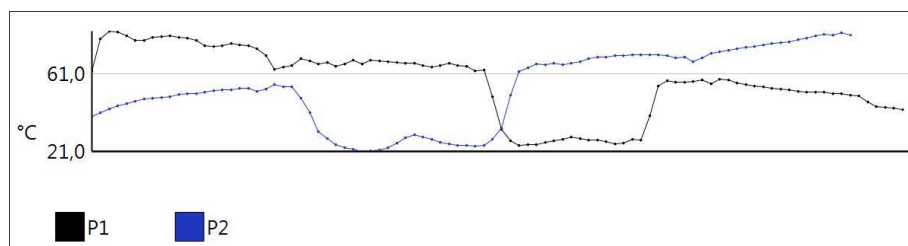

Новый отчет


Файл: IR_01287.BMT

Дата: 04.04.2018

Тип объектива: Стандартный 32°

Серийный номер объектива: 4294967295

Время: 16:51:27

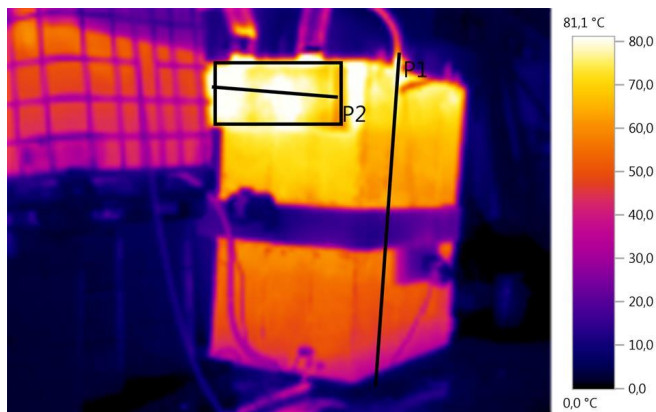


Параметры изображения:


Коэффициент излучения: 0,99

Отраж. темп. [°C]: 0,0

Гистограмма:

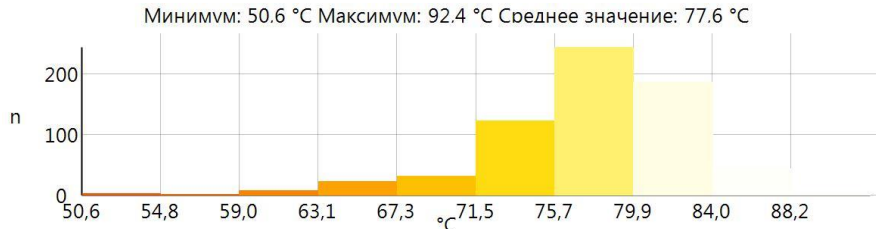

Линия профиля:

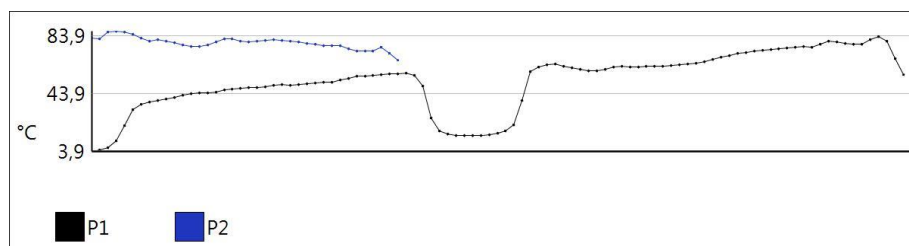

Вывод:

Прогрев котла по внешнему конутру равномерен, температура отходящих газов соответствует расчетным до 90 градусов цельсия.

06.04.2018 , _____